


–Położenie jedn. zew. do uzgodnie z inwestorem;
–jedn. zew. należy zabezpieczyć od otoczenia np.siatką
–jedn. zew. należy posadowić na konstrukcji nośnej
o min.wysokości od podłoża $h=0,6$ [m]
– zasilanie elektryczne do jedn.zew. wykonać
wg. dokumentacji producenta urządzeń

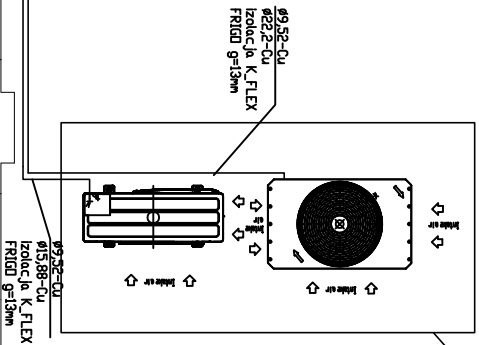

4X17
30

10X10
30

13X16
30

14X17
30

Ø 52-Cu
6222-Cu
Izolacja K.FLEX
FRUD g=13mm

14X17
30

2X15
29